 CANTHOWASSCO	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ	Mã số: BM.PTNQT.05.03 Lần ban hành: 03
	PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SẠCH	Hiệu lực: 07/8/2023 Trang: 1/1

- Tên khách hàng/Cty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.	- Số: 19/BV
- Địa chỉ: số 2A, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	
- Tên mẫu: Nước sạch.	- Mã số mẫu: NS.BV.200723.01
- Địa điểm lấy mẫu: Nhà máy nước Bông Vang	
- Tình trạng mẫu: Nước trong, chứa trong chai nhựa 500ml.	
- Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 20/7/2023	- Ngày trả kết quả: 01/8/2023

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham chiếu QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ màu	mg/l Pt-Co	HACH Method 8025 (*)	15	3,1
2	pH	-	TCVN 6492:2011 (*)	6,0 - 8,5	7,21
3	Độ đục	NTU	TCVN 12402-1:2020 (*)	2	0,220
4	Mùi vị	-	Cảm quan	Không mùi và vị lạ	Không
5	Clo dư	mg/l	Test nhanh tại hiện trường	0,2 - 1	0,70
6	Coliforms	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E) (**)	<3	0
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E)(**)	<1	0

Ghi chú: - (*) Các phương pháp được công nhận ISO 17025:2017- VLAT 1.0131 AOSC;;
 (***) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
 Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử.




**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Thiện Đình

PHÒNG QLCL&MT

Phạm Hữu Việt

 CANTHOWASSCO	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ	Mã số: BM.PTNQT.05.03 Lần ban hành: 03
	PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SẠCH	Hiệu lực: 07/8/2023 Trang: 1/1

- Tên khách hàng/Cty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.	- Số: 20/BV
- Địa chỉ: số 2A, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	
- Tên mẫu: Nước sạch.	- Mã số mẫu: NS.BV.200723.02
- Địa điểm lấy mẫu: Chợ Mỹ Khánh, Phong Điền - NMN Bông Vang	
- Tình trạng mẫu: Nước trong, chứa trong chai nhựa 500ml.	
- Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 20/7/2023	- Ngày trả kết quả: 01/8/2023

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham chiếu QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ màu	mg/l Pt-Co	HACH Method 8025 (*)	15	3,4
2	pH	-	TCVN 6492:2011 (*)	6,0 - 8,5	7,18
3	Độ đục	NTU	TCVN 12402-1:2020 (*)	2	0,279
4	Mùi vị	-	Cảm quan	Không mùi và vị lạ	Không
5	Clo dư	mg/l	Test nhanh tại hiện trường	0,2 - 1	0,50
6	Coliforms	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E) (**)	<3	0
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E)(**)	<1	0

Ghi chú: - (*) Các phương pháp được công nhận ISO 17025:2017- VLAT 1.0131 AOSC;;
 - (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
 - Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử.



Huỳnh Thiện Đình

PHÒNG QLCL&MT



Phạm Hữu Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ


(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ	Mã số: BM.PTNQT.05.03 Lần ban hành: 03
	PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC SẠCH	Hiệu lực: 07/8/2023 Trang: 1/1

- Tên khách hàng/Cty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.	- Số: 21/BV
- Địa chỉ: số 2A, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	
- Tên mẫu: Nước sạch.	- Mã số mẫu: NS.BV.200723.03
- Địa điểm lấy mẫu: A3, chợ Mỹ Khánh, Phong Điền - NMN Bông Vang	
- Tình trạng mẫu: Nước trong, chứa trong chai nhựa 500ml.	
- Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 20/7/2023	- Ngày trả kết quả: 01/8/2023

Stt	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham chiếu QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Độ màu	mg/l Pt-Co	HACH Method 8025 (*)	15	3,9
2	pH	-	TCVN 6492:2011 (*)	6,0 - 8,5	7,17
3	Độ đục	NTU	TCVN 12402-1:2020 (*)	2	0,318
4	Mùi vị	-	Cảm quan	Không mùi và vị lạ	Không
5	Clo dư	mg/l	Test nhanh tại hiện trường	0,2 - 1	0,41
6	Coliforms	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E) (**)	<3	0
7	E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt	CFU/100ml	ISO 9308-1:2014 (E)(**)	<1	0

Ghi chú: - (*) Các phương pháp được công nhận ISO 17025:2017- VLAT 1.0131 AOSC;;
 - (**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ;
 - Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử.

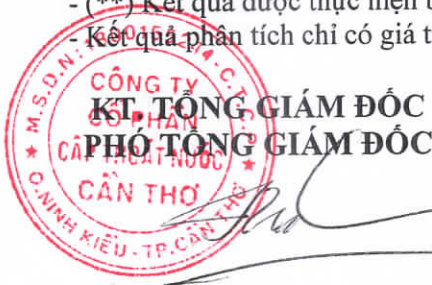

Huỳnh Thiện Đỉnh

PHÒNG QLCL&MT

Phạm Hữu Việt